


# 2 सिंक्स में सफाई और सैनिटाइज करना

पाँट, पैन और कुर्किंग / बर्तन तैयार करने के लिए निर्देश


खुरचना

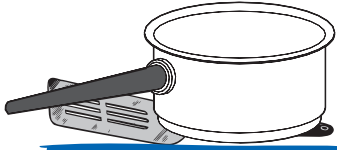

सिंक 1


**धोना**  
साफ डिटर्जेंट घोल में

**खंगालना**  
साफ पानी में

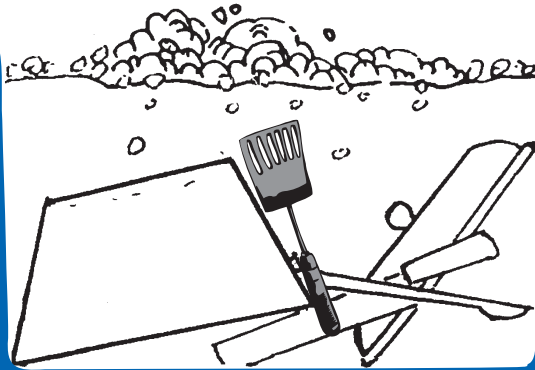


सिंक 2

**सैनिटाइज करना**  
निम्नलिखित विकल्पों में से एक का प्रयोग करते हुए कम से कम 45 सेकंड तक

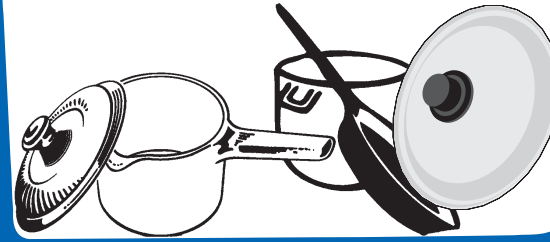

एयर ड्राई

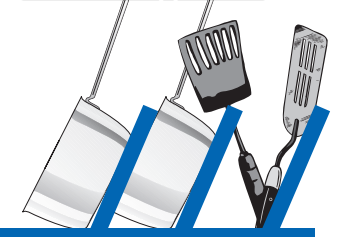

सिंक 2 में सैनिटाइज करने के लिए इनमें से एक तरीका चुनें:

- कम से कम **77°C**, 170°F पर साफ गर्म पानी का प्रयोग करें, या
- सैनिटाइजर मिला हुआ साफ गुनगुना पानी प्रयोग करें, जैसे 5.25% क्लोराइन, 100 भाग प्रति मिलियन (ppm); चार हिस्से अमोनियम (200 ppm) या आयोडीन, 25 ppm.

अधिक जानकारी के लिए, [peelregion.ca](http://peelregion.ca) पर जाएं या पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) को **905-799-7700** पर फोन करें, कैल्डन (Caledon) के निवासी, **905-584-2216**, पर फोन करके पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर से बात कराने के लिए कहें।



ENV-0078 23/05

**Region of Peel**  
working with you